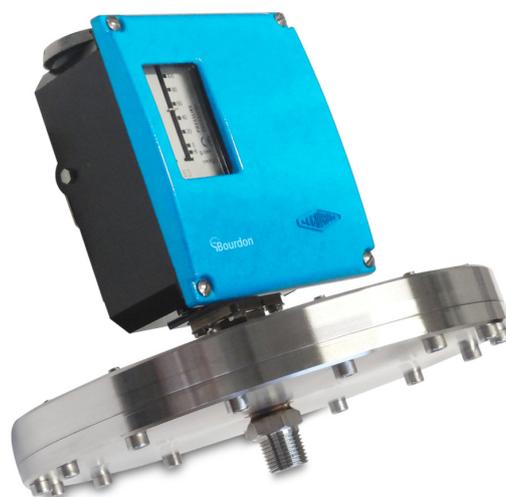


**Vue d'ensemble**

- Excellente répétabilité
- Réglage de l'écart pour la régulation
- Correction de l'écart pour le contrôle
- Haute résistance à la surpression
- Sécurité intrinsèque en zone dangereuse 0, 1, 2


**Caractéristiques techniques**
**Boîtier**

Degré de protection	IP66
Couverture	Bleu peint, Zamak Vis de fixation en acier inoxydable
Matière du boîtier	Noire, zamak
Montage	Support mural
Échelle	Interne, Précision d'affichage $\pm 5\%$ FS

**Performance**

Plage de pression min.	-50 ... 0 mbar
Plage de pression max.	0 ... 2500 mbar
Répétabilité	$\pm 1\%$ FS

**Température**

Température ambiante	-25°C ... +70°C (T5) -25°C ... +55°C (T6)
Température de stockage	-40°C ... +70°C
Température de process	-15°C ... +150°C

**Parties en contact avec le fluide**

Matière du raccord process	Acier inox 1.4404 / AISI 316L
Membrane	FKM (Viton)





**Données électriques**

Connexion électrique	Via bornier interne avec presse-étoupe plastique pour $\varnothing 7$ à 10,5 mm
Prise de terre	Via bornier interne
Réglage	2 vis externes sur le dessus du boîtier pour réglage de l'écart et des points de consigne

**Approbation / Conformités**


ATEX/IECEX Certificate	LCIE 03 ATEX 6123X IECEX LCIE 15.0060X
ATEX/IECEX	Directive ATEX 2014/34/CE Ex I M1 Ex II 1 G Plus d'informations peuvent être trouvées dans l'approbation ATEX

**Dimensions (mm)**

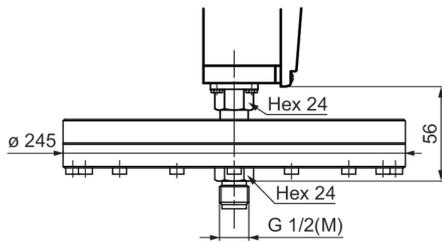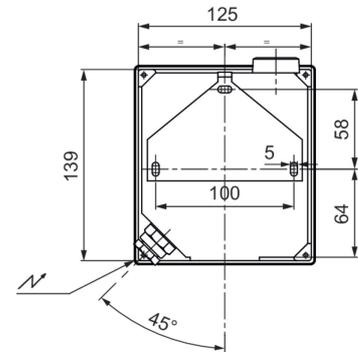


Echelle: 101 - 102 - 103 - 104

Masse: 10 kg

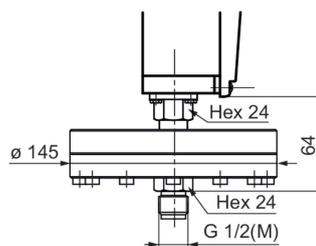

Echelle: 151 - 152 - 153


Masse: 6,4 kg

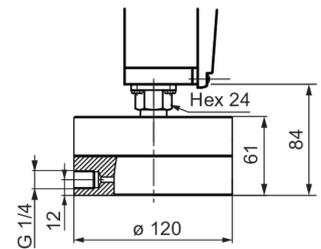


Echelle: 171 - 172 - 173

Masse: 6,4 kg


**Raccordements électriques**

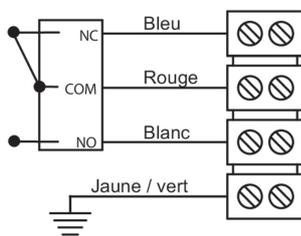

1 SPDT


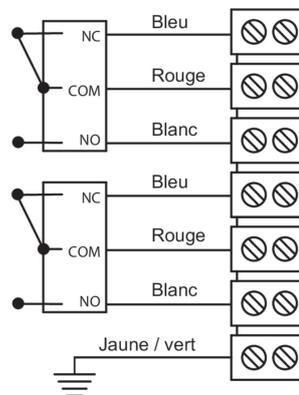



2 SPDT

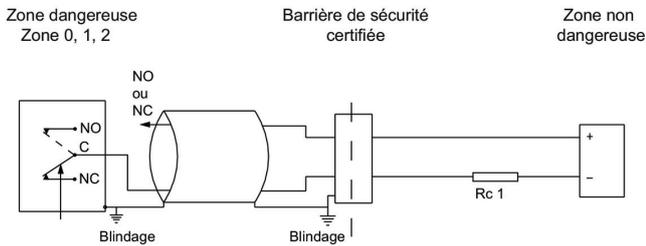**Raccordements électriques**


Pour max. température ambiante en fonction de la température des classes T5 et T6 se référer aux données techniques.  
 L'installation doit être faite dans un circuit de sécurité intrinsèque dont les paramètres de sécurité électrique certifiés ne dépassent pas les valeurs  $U_{max}$ ,  $I_{max}$  et  $P_{max}$  données dans les caractéristiques électriques.

Toutes dispositions seront prises par l'utilisateur pour que le transfert calorifique du fluide vers la tête de l'appareil ne porte pas celle-ci à une température correspondant à la température d'auto-inflammation du gaz dans lequel elle se trouve.

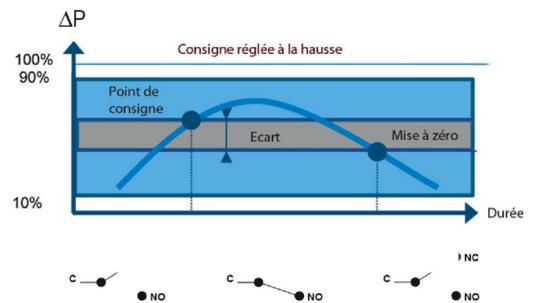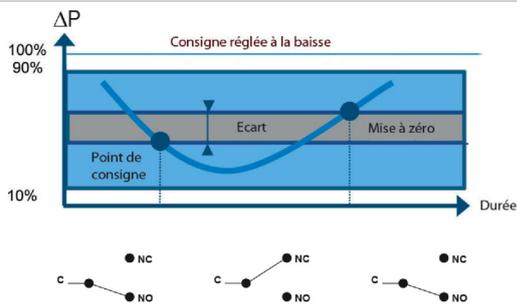**Principe**

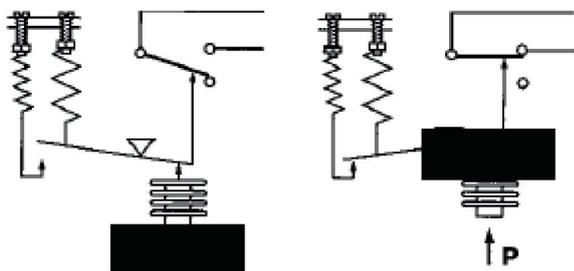
**Principe**


Un élément sensible déformable actionne un microrupteur par l'intermédiaire d'un levier. Le réglage de la consigne est obtenu par un ressort comprimable monté en opposition.

Les points de consigne à la hausse et à la baisse doivent être compris entre 10% et 90% de l'échelle.

Réglage standard en usine

Point de consigne à 50% de l'échelle à la baisse de pression

Réglage en usine des points de consigne spécifique client (option SETP)

Les spécifications suivantes doivent être données à la commande :

- Valeur du point de consigne
- Réglage de la pression à la baisse ou la hausse
- Valeur de l'écart (si nécessaire) lors de l'utilisation d'un microrupteur à écart réglable

**Plages de réglage**

Echelle	P. Max accidentelle	Code	Ecart du microrupteur <sup>1)</sup>					
			Ecart réglable				Ecart fixe	
mbar	bar		M (K*)		C (W*)		S	
			10%	90%	10%	90%	10%	90%
			mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar
-50 ... 0	10	<b>101</b>	2 - 25	2.5 - 25	6.5 - 25	7.5 - 25	1.4	1.7
-2 ... 10	10	<b>102</b>	1 - 10	1 - 10	N/A	N/A	1	1.1
-5 ... 50	10	<b>103</b>	1 - 20	2 - 20	4.5 - 20	5 - 20	1	1.1
-8 ... 100	10	<b>104</b>	1.5 - 25	2.5 - 25	5 - 25	10 - 25	1.2	1.4
-200 ... 0	50	<b>151</b>	12 - 80	20 - 80	25 - 80	40 - 80	7	11
0 ... 200	50	<b>152</b>	15 - 80	25 - 80	30 - 80	45 - 80	8	11
0 ... 400	50	<b>153</b>	17 - 150	30 - 150	35 - 150	50 - 150	9.2	15.4
0 ... 1000	50	<b>154</b>	22 - 150	35 - 150	45 - 150	60 - 150	14	19.5
0 ... 700	100	<b>171**</b>	20 - 350	40 - 350	40 - 350	70 - 350	16	25
0 ... 1500	100	<b>172**</b>	20 - 350	60 - 350	40 - 350	100 - 350	16	25
0 ... 2500	100	<b>173**</b>	25 - 350	90 - 350	50 - 350	160 - 350	21	31

(\*) Pour la version avec 2 microrupteurs, les valeurs minimum de l'écart doivent être multipliées par 1,5

(\*\*) Seulement G1/4 femelle

(1) La valeur de l'écart dépend de la valeur du point de consigne.

Ce tableau contient les valeurs d'écart pour le réglage du point de consigne à 10% et 90% de l'échelle sélectionnée. Pour l'écart réglable la valeur inférieure correspond au ressort d'écart totalement détendu et les plus élevés correspondent au ressort d'écart entièrement tendu. Pour les autres points de réglage la valeur d'écart peut être calculée par interpolation linéaire entre les valeurs 10% et 90%.

**Caractéristiques du microrupteur**

Switch code	M (K)	C (W)	S
Type	Gold contact	Hermetic	Ultrasensitive Gold contact
6 Vdc	10 ... 50 mA	5 ... 120 mA	10 ... 50 mA
12 Vdc	10 ... 50 mA	5 ... 120 mA	10 ... 50 mA
24 Vdc	10 ... 50 mA	5 ... 120 mA	10 ... 50 mA
30 Vdc	N/A	N/A	N/A
48 Vdc	N/A	N/A	N/A
110 Vdc	N/A	N/A	N/A
220 Vdc	N/A	N/A	N/A
115 Vac	N/A	N/A	N/A
250 Vac	N/A	N/A	N/A
Dielectric rigidity between contacts and ground	2000 V	1500 V	2000 V

**Référence de commande**

Clé de commande - Possibilités de configuration voir website

	RPPY	-	4	#	#	.	###
<b>Produit</b>	RPPY						
<b>Elément sensible</b>	Membrane,Viton® (max.2.5 bar)		4				
<b>Type de microrupteur</b>	1 inverseur hermétique				C		
	simultanés				W		
	1 inverseur ultra contact or				S		
	1 gold contact changeover switch				M		
	simultanés				K		
<b>Raccord</b>	G 1/2					3	
	G 1/4 Internal Screw					H	
	1/2 NPT					6	
	1/4 NPT F					8	
<b>Etendues de mesure</b>							
	-50 ... 0 mbar						101
	-5 ... 50 mbar						103
	-8 ... 100 mbar						104
	-200 ... 0 mbar						151
	0 ... 200 mbar						152
	0 ... 400 mbar						153
	0 ... 1000 mbar						154
	0 ... 700 mbar						171
	0 ... 1500 mbar						172
	0 ... 2500 mbar						173

**Exemple de commande**

	RPPY	-	4	C	3	.	101	/	SETP
<b>Produit</b>	RPPY								
<b>Elément sensible</b>	Membrane,Viton® (max.2.5 bar)		4						
<b>Type de microrupteur</b>	1 inverseur hermétique			C					
<b>Raccord</b>	G 1/2				3				
<b>Etendues de mesure</b>									
	-50 ... 0 mbar						101		

**AJUSTEMENT**

POINT DE CONSIGNE

SETP

**Options**

POINT DE CONSIGNE	SETP	SETPOINT AVEC PLOMBAGE	8990
Pour utilisation sur oxygène	0765	Certificat 2.1	Q001
FIXATION TUBE 2"	0407	Certificat 2.2	Q002
Souriau connection	2298	Certificat matière 3.1	Q003
Souriau mobile plug	2249	Relevé de pts de consigne.	Q011
Etiquette et fil inox*	9941		